

**MEMORIAL DESCRITIVO - I**


DADOS TÉCNICOS:  
HIDRANTE, RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

**ESPECIFICAÇÃO DO HIDRANTE:**

- ABRIGO COM DIMENSÕES:
  - ALÇURA DE 80mm
  - LARGURA DE 60mm
  - PROFUNDIDADE DE 80mm
- QUANTIDADE: 02 HIDRANTES
- A PORTA DO ABRIGO DEVERÁ DEPOIS DE VERIFICAR DE VÍDEO COM A INSTALAÇÃO "RELEVANTE" COM 02 TRINCHAS COM UNIFORMES ANINHOS DE 0,5mm E BOLA-BURRIL DE 2mm.
- MANUTENÇÃO:
  - DIAMETRO: 80mm (1" 1/4")
  - TIPO: SEM ABRIGO
  - QUANTIDADE: 02 UNIDADES SEM ABRIGO
  - IDENTIFICADOR: BOLA-CORRIDA COM RESERVA P-1 (80mm (1" 1/4"))
  - ESTRUTURA: VAZIO METALICO COM BARRA FINAL DE 4,0mm
  - DIAMETRO DO HIDRANTE DE 100mm (1")

**RESERVA TÉCNICA INCÊNDIO (RTI)**


- AUTONOMIA DE 10 MINUTOS
- VOLUME DE ÁGUA: 1000 LITROS
- A CANALIZAÇÃO PARA CARGAS PRESSIONAIS SERÁ INSTALADA NA LATERAL DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA E ASSURADA À REDE
- A LULA NA PARTE SUPERIOR DO RESERVATÓRIO ATÉ O NÍVEL DA BARRA FINAL DE 4,0mm DE 1,0m

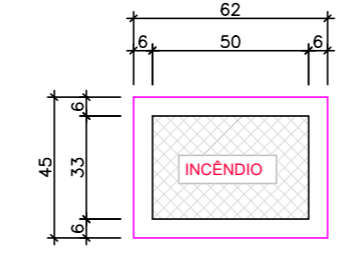


DETALHE DA TAMPA DO HIDRANTE DE RECALQUE SEM ESCALA

**NOTAS:**

- O ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE DEVERÁ SER EXECUTADO EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,30m x 0,30m, DOTADO DE BARRA FINAL DE 4,0mm, COM CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLANA, DA COM UMA CAMADA DE 0,50m DE BETA NO PARALELO DE BOM-DE-ÁGUA FACILITAR A ASSOCIAÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENTO COM A CANALIZAÇÃO NÃO PODE SER EFETUADA.
- A BORDA SUPERIOR DO HIDRANTE DE RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO EM SUA CUBRA DE 45° DEVE OCUPAR UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGAITE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA COM PERDA DE CARGA.
- A TAMPA DO ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60x60mm E DEVERÁ POSSUIR A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO".

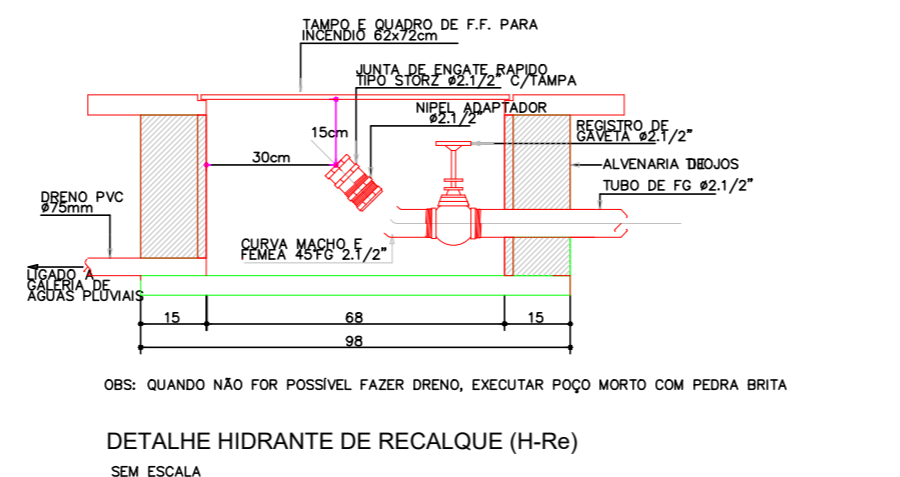

DETALHE HIDRANTE DE RECALQUE (H-Re) SEM ESCALA

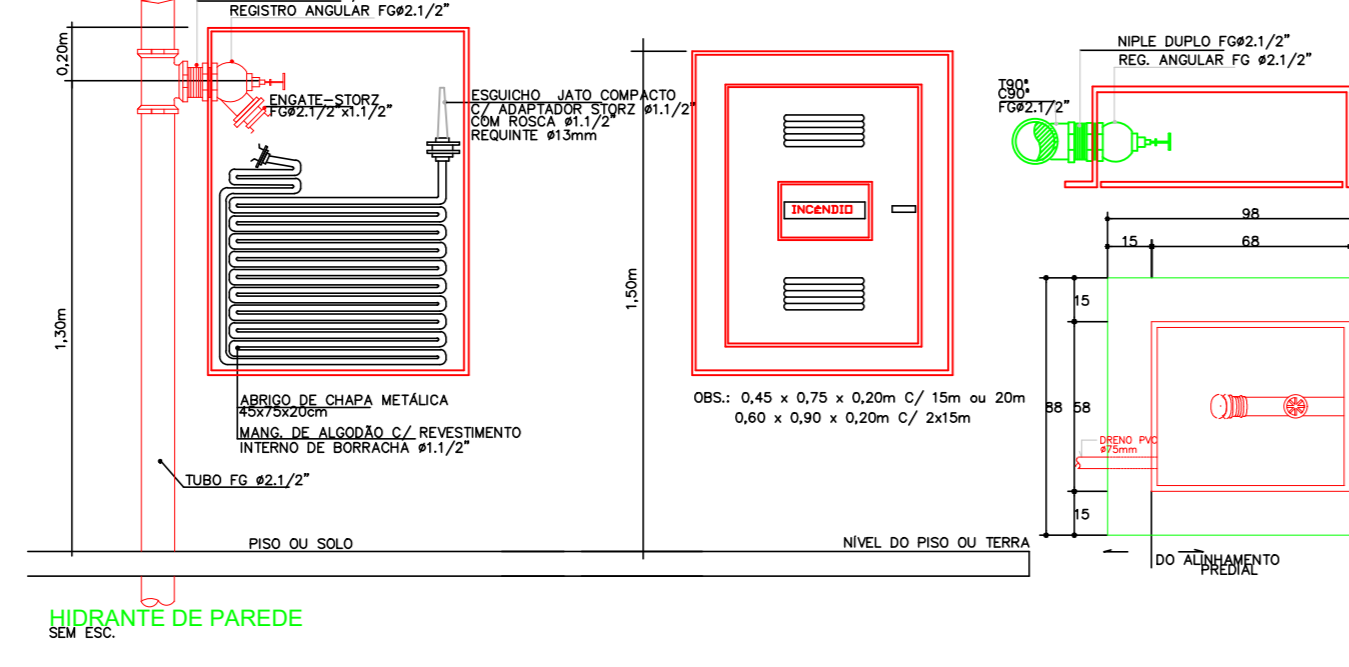

HIDRANTE DE PAREDE

**DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS**

ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA

<p>AMARP Associação de Municípios de Araraquara</p> <p>Raul Ribes Neto Presidente</p> <p>Odivir Clóvis Biscaia Secretário Executivo</p> <p>Av. Manoel Riquie, 99 Vidreira - SC Telefone 3566 0265</p>	<p>TÍTULO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO GÍNASIO DE ESPORTES DE IOMERÉ</p> <p>REFERÊNCIA PLANTA BAIXA ISOMÉTRICO S.H.P/ CANALIZAÇÃO DE GÁS DETALHAMENTOS</p> <p>PROPRIETÁRIO PREF. MUN. DE IOMERÉ C.N.P.J.: 01.612.744/0001-20</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO JEAN MARCELO ZIERO CAU/SR: A32454-D</p> <p>DESENHO JEAN</p> <p>ESCALA INDICADA JUN/2019</p>	<p>FRANCHA 05</p> <p>ASSINATURA _____ ASSINATURA _____ ENDEREÇO RUA LUÍZ NORA, N° 0 - CENTRO IOMERÉ - SC</p>
---	---	--